


巡回バス試行運行の実施結果を報告します

1. 実施内容

| 項目 | 八峰町巡回バス試行運行 | |
|------------|---|--|
| 期間 | 令和2年11月2日(月)～令和2年12月25日(金) | |
| 運行ルートと運行曜日 | 大久保岱・水沢方面 月・木曜日 大槻野・目名瀧方面 火・金曜日 大信田方面 月・水曜日 石川・畑谷方面 火・木曜日 稲子沢・内荒巻方面 水・金曜日 岩館方面 水・金曜日 |  |
| 運行便数 | 1日4便(2往復) | |
| 運行エリア | 各地点から道の駅みねはま ※能代に行くには道の駅で乗換が必要 | |
| 車両 | 10人乗りワゴン車 ※岩館方面のみ28人乗りマイクロバス | |
| 料金 | 無料 | |

2. 利用結果

| | 往路 (道の駅行) | 復路 (八峰行) | 計 | 運行日数 | 1日当たりの 利用者数 |
|-----------|--------------|-------------|------|------|----------------|
| 大久保岱方面 | 28人 | 25人 | 53人 | 15日 | 3.5人/日 |
| 大槻野・目名瀧方面 | 8人 | 6人 | 14人 | 15日 | 0.9人/日 |
| 大信田方面 | 21人 | 20人 | 41人 | 15日 | 2.7人/日 |
| 石川・畑谷方面 | 13人 | 14人 | 27人 | 15日 | 1.8人/日 |
| 稲子沢・内荒巻方面 | 13人 | 11人 | 24人 | 16日 | 1.5人/日 |
| 岩館方面(海岸沿) | 58人 | 44人 | 102人 | 16日 | 6.4人/日 |
| 計 | 141人 | 120人 | 261人 | 92日 | 1台2.8人/日 |

3. 利用者アンケート結果

① 調査対象および調査方法

- 調査対象 八峰町巡回バス利用者
- 調査の実施期間 令和2年12月8日(火)～12月25日(金)
- アンケート方法 巡回バス内にアンケート用紙設置 ※アンケート期間中1人1回の回答

② アンケート回収件数および年齢・性別内訳

アンケート回収件数 24件

<性別内訳>

| 男性 | 女性 | 無回答 | 計 |
|----|-----|-----|-----|
| 8人 | 14人 | 2人 | 24人 |

<年齢別内訳>

| ～10歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 無回答 | 計 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 6人 | 6人 | 6人 | 2人 | 24人 |

※年齢中央値 70歳

水道管の凍結にご注意ください!

今年の冬は例年のない寒波の影響で、全面的に水道管の破裂等による漏水修繕件数が通常時よりも大幅に増加しています。

広報はっぼう1月号では凍結しやすい場所や対処方法をお知らせしましたが、今月号では漏水の確認方法、修繕区分をお知らせします。漏水は大切な水を無駄にするだけでなく、ご家庭では思わぬ出費ともなりますので、日頃から凍結防止や給水装置の点検に努めましょう。

■水道料金が増えたら・・・

「急に水道料金が高くなった」「いつも地面または壁が濡れている」ということはありませんか。このような場合は一度水道メーターをチェックしてみましょう。

家庭内の水道の蛇口を全部閉めて、トイレや洗濯機、給湯設備等でも水を使用していない状況にしてから、水道メーターを見てください。この時水道メーターが動いていれば漏水の可能性がります。速やかに町が指定する給水装置工事事業者へ調査や修繕の依頼をしてください。


なお、漏水等については水道料金の減免制度がありますので、下記までお問合せください。

■給水装置の修理は誰がするの？

道路に埋設している水道本管から分かれて家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。これら給水装置は、水道メーターを除いて使用者(所有者)の財産となります。

ただし、漏水による修繕の時は、水道メーターから道路(水道本管)側の部分については町で、水道メーターから蛇口など建物側の部分については使用者(所有者)の費用負担で修理することになります。(下図参照)

【注意】新築・増築等に伴う給水装置設置および家屋の解体等に伴う撤去の場合は、すべて使用者(所有者)の費用負担となります。

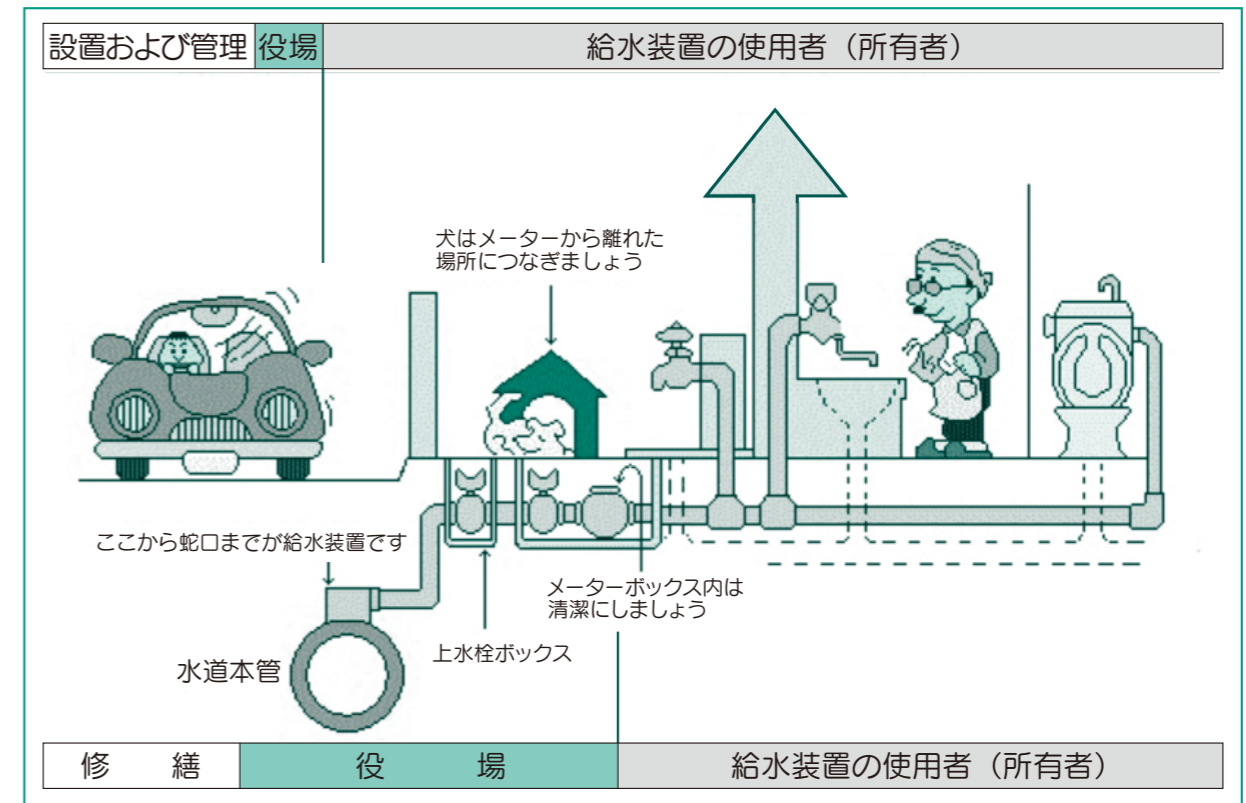

■問合せ先 建設課 給排水施設係 ☎76-4610