

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜日名湯字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011344号
令和 7年 8月 20日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤 邦彦

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4931



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 9:20	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	海光苑	採水者	甘野 優子	試料の種類	簡易水道
名称	八森地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	50
天候	曇	気温	29.0 ℃	水温	22.6 ℃
		遊離残留塩素	0.1 mg/L	検査責任者	田近 謙

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	4 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	水銀の量に関して0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	セレンの量に関して0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	フッ素の量に関して0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.002 mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.011 mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001 mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	銅の量に関して1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	7.9 mg/L	ナトリウムの量に関して200mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	8.4 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.2 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	93 mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下
pH値	7.4	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.13 度	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-280

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜日名淵字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011275号
令和 7年 8月 20日

〒010-8728

秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤 孝雄

電話 018-862-4930 ファックス



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 10:14	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	観海浄水場	採水者	甘野 優子	試料の種類	簡易水道
名称	観海地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	50
天候	曇	気温	29.0 ℃	水温	20.9 ℃
		遊離残留塩素	0.2 mg/L	検査責任者	山近 謙

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	1 /ml.	100/ml.以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	水銀の量に関して0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	セレンの量に関して0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	フッ素の量に関して0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.07 mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	銅の量に関して1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	13 mg/L	ナトリウムの量に関して200mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	12.0 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.9 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	100 mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
pH値	7.5	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.05 度 未満	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-4

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名瀧字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011330号
令和 7年 8月 20日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 邦雄

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4931



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 11:20	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	八峰町岩館字岩館40 石嶋宅	採水者	甘野 優子	試料の種類	簡易水道
名称	岩館地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	50
天候	曇	気温	28.0 ℃	水温	26.3 ℃
		遊離残留塩素	0.1 mg/L	検査責任者	田近 誠

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	0 /ml.	100/ml以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	水銀の量に関して0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	セレンの量に関して0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	フッ素の量に関して0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.006 mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.006 mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.020 mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.002 mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	銅の量に関して1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	12 mg/L	ナトリウムの量に関して200mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	14.3 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49.6 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	124 mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3mg/L以下
pH値	7.8	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色 度	1.0 度	5度以下
濁 度	0.2 度 未満	2度以下
判 定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.05 度 未満	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-267

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名濁字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011317号
令和 7年 8月 20日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第55号

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 秀樹

電話 018-862-4930 ファックス



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 11:44	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	松波苑	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名称	沢目地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	50
天候	曇	気温	26.0 ℃	水温	23.1 ℃
		遊離残留塩素	0.1 mg/L	検査責任者	田 近 義

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	水銀の量に関して0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	セレンの量に関して0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	フッ素の量に関して0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.007 mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.014 mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.003 mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	銅の量に関して1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	9.4 mg/L	ナトリウムの量に関して200mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	11.4 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.3 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	87 mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下
pH値	7.4	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判 定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.05 度 未満	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-254

水質検査結果書

〒018-2502

八峰町峰浜日名湯字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011303号

令和 7年 8月 20日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 孝一

電話 018-862-4930 ファックス



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 10:35	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	JA秋田やまもと埴川SS	採水者	伊藤 紅璃	試料の種類	簡易水道
名称	埴地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	50
天候	曇	気温	27.0 ℃	水温	24.5 ℃
		遊離残留塩素	0.2 mg/L	検査責任者	田近 謙

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	水銀の量に関して0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	セレンの量に関して0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	フッ素の量に関して0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.19 mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブromクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブromジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブromホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	銅の量に関して1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	7.4 mg/L	ナトリウムの量に関して200mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	9.2 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.3 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	74 mg/L	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.3	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.05 度 未満	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-233

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名湯字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011345号
令和 7年 8月 20日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 孝一

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4931



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 10:34	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	凝集沈殿池管理棟	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名称	八森地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	38
天候	曇	気温	26.0 ℃	水温	18.4 ℃
		遊離残留塩素		検査責任者	田近 謙

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	98 /ml.	
大腸菌	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	
鉄及びその化合物	0.03 mg/L	
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	7.7 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	
塩化物イオン	7.7 mg/L	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.2 mg/L	
蒸発残留物	100 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	
pH値	7.2	
臭気	異常なし	
色度	1.2 度	
濁度	0.3 度	
濁度(参考値)	0.31 度	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-281

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜日名湯字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011277号
令和 7年 8月 20日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤 秀樹

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4931



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 10:30	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	観海浄水場	採水者	廿野 優子	試料の種類	簡易水道
名称	観海地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	38
天候	曇	気温	29.0 ℃	水温	21.4 ℃
		遊離残留塩素		検査責任者	田 近 謙

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	940 /ml.	
大腸菌	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
アルミニウム及びその化合物	0.11 mg/L	
鉄及びその化合物	0.15 mg/L	
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	9.3 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.019 mg/L	
塩化物イオン	8.4 mg/L	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.8 mg/L	
蒸発残留物	104 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	
pH値	7.3	
臭 気	異常なし	
色 度	4.1 度	
濁 度	2.0 度	
濁度(参考値)	2.0 度	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677
127-13

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜日名潟字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011331号
令和 7年 8月 20日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国上交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤 秀雄

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4931



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 11:13	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	凝集沈殿池管理棟	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名称	岩館地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	38
天候	曇	気温	26.0 ℃	水温	19.8 ℃
		遊離残留塩素		検査責任者	田近 護

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	840 /mL	
大腸菌	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	
鉄及びその化合物	0.03 mg/L	
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	13 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	
塩化物イオン	14.3 mg/L	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52.9 mg/L	
蒸発残留物	126 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	
pH値	7.9	
臭気	異常なし	
色度	1.9 度	
濁度	0.6 度	
濁度(参考値)	0.65 度	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-268

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名湯字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011318号
令和 7年 8月 20日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第155号

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 邦雄

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4931



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 9:38	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	沢口浄水場配水場	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名称	沢口地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	38
天候	曇	気温	25.0 ℃	水温	16.1 ℃
		遊離残留塩素		検査責任者	田 近 謙

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	990 /mL	
大腸菌	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	8.9 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	
塩化物イオン	10.6 mg/L	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.0 mg/L	
蒸発残留物	89 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	
pH値	7.1	
臭 気	異常なし	
色 度	1.7 度	
濁 度	0.9 度	
濁度(参考値)	0.90 度	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-255

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名淵字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011305号
令和 7年 8月 20日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第55号

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 秀雄

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4931



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 10:03	検査期間	8/ 6~8/20
採水場所	塙配水池	採水者	伊藤 紅晴	試料の種類	簡易水道
名称	塙地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	39
天候	曇	気温	27.0 ℃	水温	16.3 ℃
		遊離残留塩素		検査責任者	田 近 謙

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	14 /mL	
大腸菌	陽性	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	6.9 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	
塩化物イオン	8.6 mg/L	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.3 mg/L	
蒸発残留物	73 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	
pH値	7.3	
臭気	異常なし	
色度	0.5 度 未満	
濁度	0.2 度 未満	
濁度(参考値)	0.05 度 未満	
嫌気性芽胞菌 (◇)	0 CFU/100mL	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

(◇) は上水試験方法(2020)による

000677

127-242

水質検査結果書

7018-2502

八峰町峰浜日名瀉字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-013500号

令和 7年 8月 18日

7010-8728

秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤

電話 018-862-4930 ファックス

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼口	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 10:34	検査期間	8/ 6～8/18
採水場所	凝集沈殿池管理棟	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名 称	八森地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	1
天 候	曇	気 温	26.0 ℃	水 温	18.4 ℃
		遊離残留塩素		検査責任者	田 近 護

[illegible]

水質検査結果書

千018-2502
八峰町峰浜日名湯字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-013501号
令和 7年 8月 18日

T 010-8728

秋田市八橋字下八橋 1 9 1

国土交通大臣及び環境大臣登録水質

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤

電話 018-862-4930 ファック

株式會社
秋田縣分析
報生重專
化學
代藏後秋田

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 11:13	検査期間	8/ 6~8/18
採水場所	凝集沈殿池管理棟	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名 称	岩館地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	1
天 候	曇	気 温	26.0 ℃	水 温	19.8 ℃
		遊離残留塩素		検査責任者	山 近 誠

[illegible]

水質検査結果書

千018-2502
八峰町峰浜目名湯字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-013502号
令和 7年 8月 18日

7010-8728

秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学工業

代表取締役社長 佐藤 孝

電話 018-862-4930 ファックス

株式會社
秋田商分
報生書專
化學
代表取締役
10

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 8月 6日	採水日時	令和 7年 8月 6日 9:38	検査期間	8/ 6～8/18
採水場所	沢目浄水場配水場	採水者	鯉峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名 称	沢目地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	1
天 候	曇	気 温	25.0 ℃	水 温	16.1 ℃
		遊離残留塩素		検査責任者	田 近 謙

[illegible]

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

(ハ)は健全水発第1010001号水質管理目標設定項目の検査方法

000677

127-289

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜日名湯字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-013503号
令和 7年 8月 18日

7010-8728

秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤

電話 018-862-4930 ファックス

株式會社
秋田縣分析
報生量專用
化學部
代表取締役
佐藤 隆雄

ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和7年8月6日	採水日時	令和7年8月6日 10:03	検査期間	8/6~8/18
採水場所	埤配水池	採水者	伊藤 紅瑠	試料の種類	簡易水道
名称	埤地区簡易水道	試料の区分	原水	項目数	1
天候	曇	気温	27.0℃	水温	16.3℃
		遊離残留塩素		検査責任者	田近 譲

[illegible]

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

(△)は健水発第1010001号水質管理目標設定項目の検査方法

000677

127-290


〒018-2502
八峰町峰浜目名湯字目長田118

第WDW-011289号
令和7年8月13日

八峰町長 堀内 満也 様

計量証明事業登録番号 秋田県知事
濃度第20号 音圧レベル第3006号
振動加速度レベル第4002号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋1
株式会社 秋田県分析センター
代表取締役社長 佐藤 易治
電話 018-862-4930
分析責任者 田 近 謙

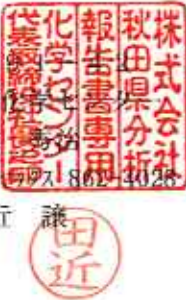

分析結果報告書

件名	八峰町簡易水道水質検査業務委託（堀）	原水クリプトスポリジウム	受付区分	採取
受付日	令和7年8月6日	採取場所	堀配水池	

ご依頼を受けました分析の結果を次のとおり報告します。

検体名 項目名	堀 原水									報告下限値
採取月日	8/6									
時刻	10:03									
天候	曇									
気温 ℃	27.0									
水温 ℃	16.3									
クリプトスポリジウム 個/10L	0									0
ジアルジア 個/10L	0									0
****	****	****	****	以下余白	****	****	****	****	****	

分析 方法	採取月日	:
	時刻	:
	天候	:
	気温 ℃	:
	水温 ℃	:
	クリプトスポリジウム 個/10L	H19.3.30 健水発第0330006号
	ジアルジア 個/10L	H19.3.30 健水発第0330006号
備考	< ; 未満 ≥ ; 以上	